Vorhergehende Zeichnungen sind ungültig!

Plankontrolle

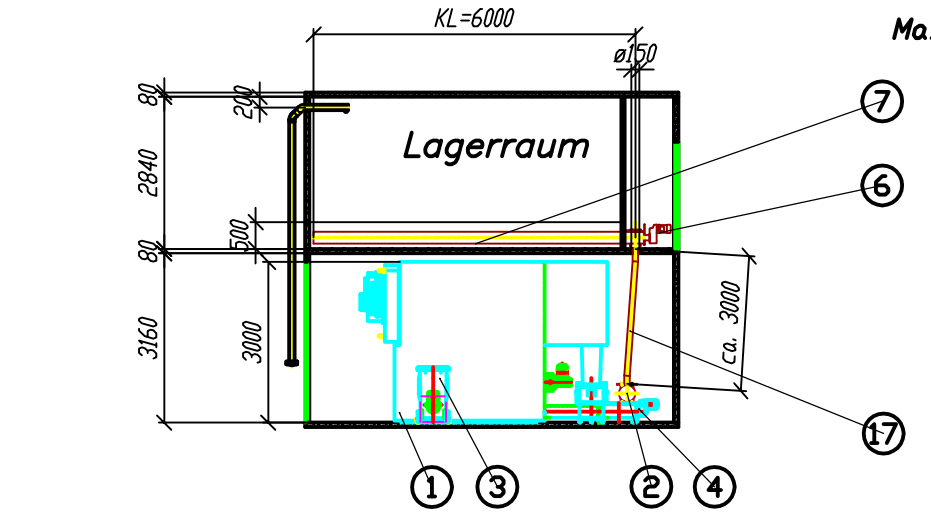

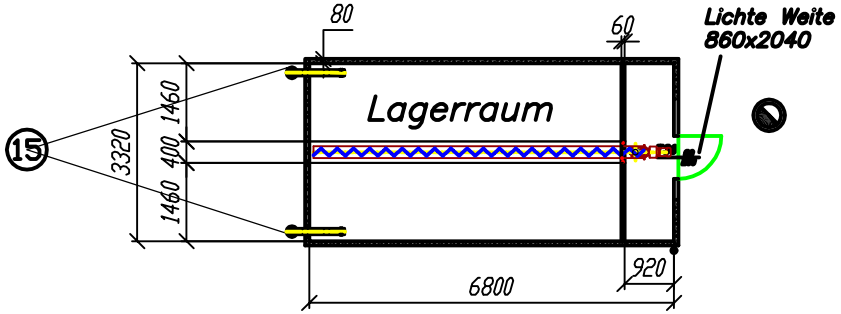

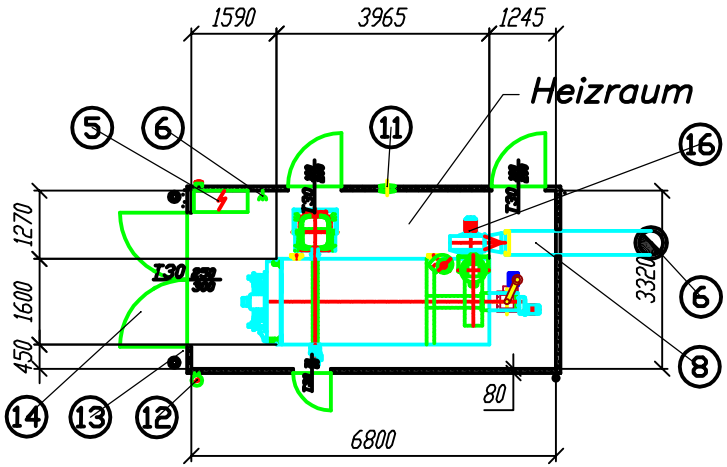



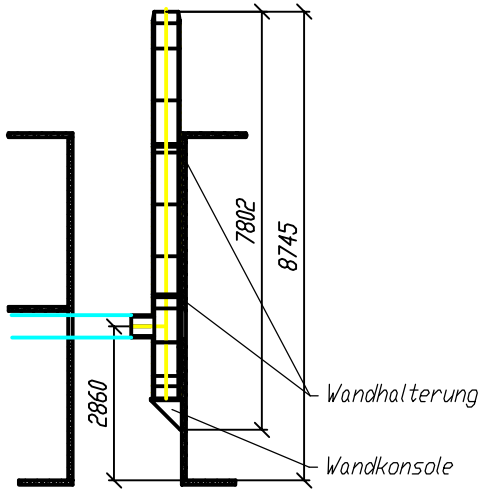

Schiedel Edelstahlkamin ø450

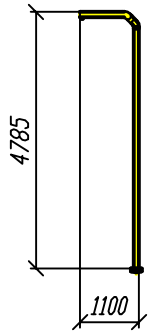

Sicherheit wird gewährleistet durch:

CE TÜV TÜV BAYERN SZA geprüft nach EN 303-5 bzw. FAV

Im Plan sind alle vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen nach prTRVB H118 Ausgabe 2003 angeführt.
Die vollständige Ausführung dieser, muss bauseits erfolgen.

Be-u.Entlüftung:
Querschnitt
2980 cm²

mit Fenster:
- nicht brennbarer Rahmen
- Drahtgitter

mit Rohr:
- außerhalb der Mauer brandbeständig ummantelt

Legende:
Holz | Bestand | Stahlbeton | Mauerwerk | unbew. Beton

Nr:	Benennung:
1	Kessel UTSK 900,900 kW
2	Zellenradschleuse mit Fallstufe RSE und RZS (TRVB H118)
3	Stocker
4	Schaltschrank
5	Stromanschluss: Euro 400V, 32A, 5x6 mm² muss vor Montagebeginn vorhanden sein!
6	Antriebsmotor für Raumaustragung
7	Bunkerschnecke KL=6000, gK=500
8	Rauchrohr ø450
9	Kamin ø450, Mindestanschlusshöhe:2860 mm Mindestkaminzug (DIN 4702): 0.13 mbar
10	Verpuffungsklappe
11	Be-u. Entlüftung mit Rohr
12	Feuerlöscher 6 kg Trockenlöscher
13	Fluchtschalter
14	Brandschutztür
15	Einblaskupplung (mit Erdungsanschluß)
16	Saugzuggebläse
17	Fallschlauch L=3200

Fa. König & Ebhardt
Leopoldauerstr.173-181
1160-Wien
01/25042

	Maßstab	Zeichnungsnummer
	1:100(A3)	2007-158
Freigabe	Zeichner	Datum
	Baumgartner	05.12.2007

QUALITÄT IST UNSER ERFOLG
GILLES
www.gilles.at