

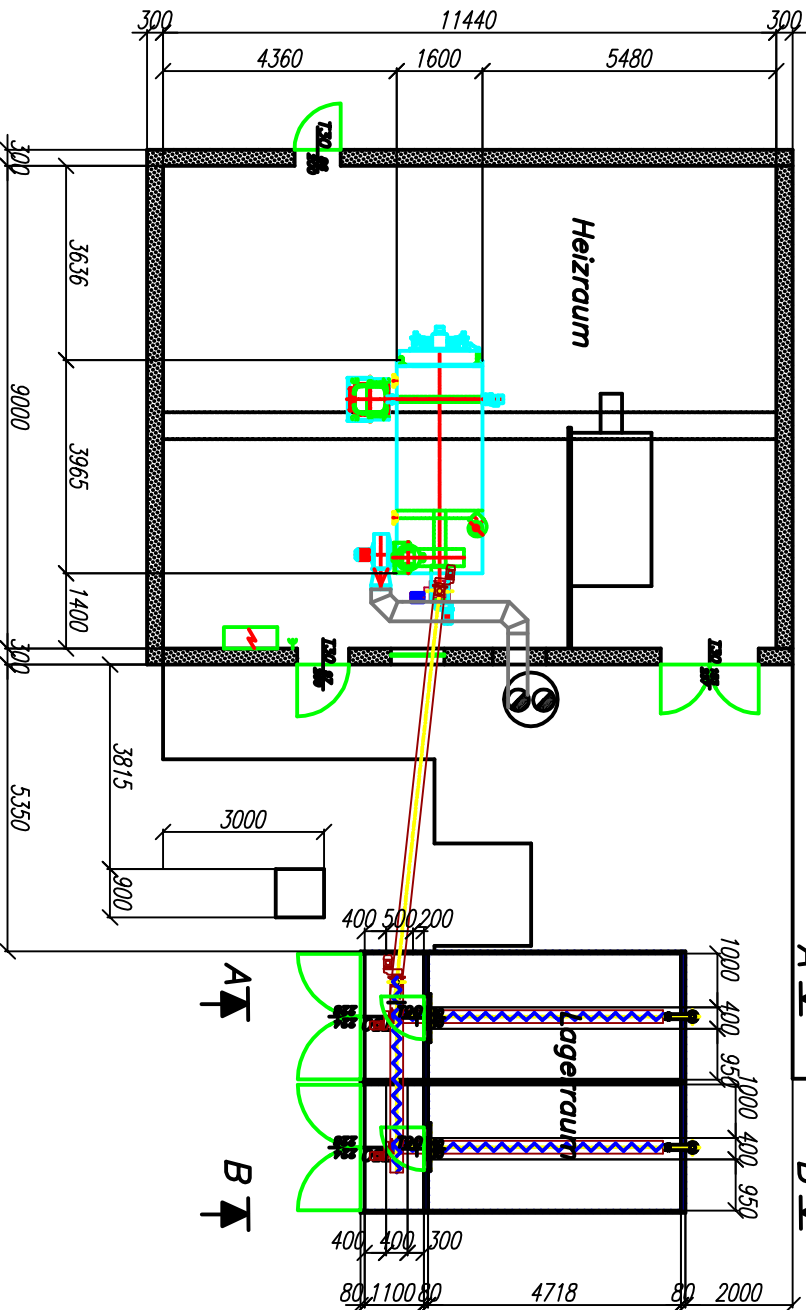


Maßstablinie

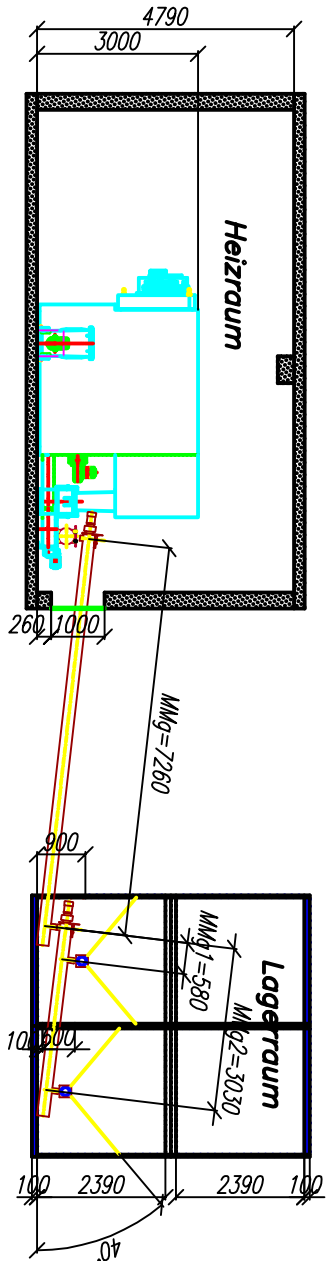

Sicherheit wird gewährleistet durch:



Im Plan sind alle vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen nach pTRVB H118 Ausgabe 2003 angeführt. Die vollständige Ausführung dieser, muss bauseitig erfolgen.

Beu-Entlüftung: mit Fenster: • nicht brennbarer Rahmen • Drahtgitter • außerhalb der Mauer • brandbeständig ummantelt

Querschnitt: 2880 cm<sup>2</sup> mit Rohr:

Legende:

Holz
  Bestand
  Stahlbeton
  Mauerwerk
  unbeh. Beton

Nr.: Benennung:

- 1 Kessel HPK-UTSK 900 900 kW (K)
- 2 Zellendruese mit Fallstufe GILLES groß
- 3 Aschebehälter
- 4 Stöcker
- 5 Schaltschrank
- 6 Stromanschluss: EURO 400V 32A 5x10 mm<sup>2</sup> muss vor Montagebeginn vorhanden sein!
- 7 Sprinkleranlage, SLE (TRVB H118)
- 8 Antriebsmotor für Raumstrahlung
- 9 2 Stk. Bunkerschnecke KL=4970
- 10 Förderschnecke MMg= , KL=
- 11 Rauchrohr ø 360
- 12 Karmin ø450, Mindestanschlusshöhe: 2740
- 13 Be-u. Entlüftung mit Fenster
- 14 Feuerlöscher 6kg Trockenlöscher
- 15 Fuchschalter
- 16 Brandschutztür
- 17 Befüllungsmöglichkeit für Lagerraum
- 18 Saugzugventilator
- 19 TÜB,HLE (TRVB H118)
- 20 TÜF,DÜF (TRVB H118)
- 21 Steigschnecke MMg=7260
- 22 Steigschnecke MMg1=580, MMg2=3030

Bearbeitung / Kommission

**Bayerische Blumenzentrale**  
**Ziegeltrum GmbH**  
**85599 Parsdorf**  
**Münchnerstraße 2a**

Sign. Vertreter	Maßstab	Zeichnungsnummer
	1:100	2007-1207
Freigabe	Zeichner	Datum
	Eschert	22.11.2007

